




CUADRO DE CARGAS TD-3					
ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	POTENCIA UNITARIA (W)	POTENCIA INSTALADA (W)	F.D.	MAXIMA DEMANDA
LAMPARA LED 40W	16	40.00	640.00	1.00	640.00
LAMPARA LED 30W	00	30.00	0.00	1.00	0.00
LAMPARA TIPO SPOT LIGHT 50W	00	50.00	0.00	1.00	0.00
LAMPARA TIPO BRAQUET 50W	00	50.00	0.00	1.00	0.00
TOMACORRIENTES	13	300.00	3,900.00	0.40	1,560.00
ELECTRO BOMBA Cap. 1 HP	00	750.00	0.00	1.00	0.00
			5,540.00		2,200 Kw

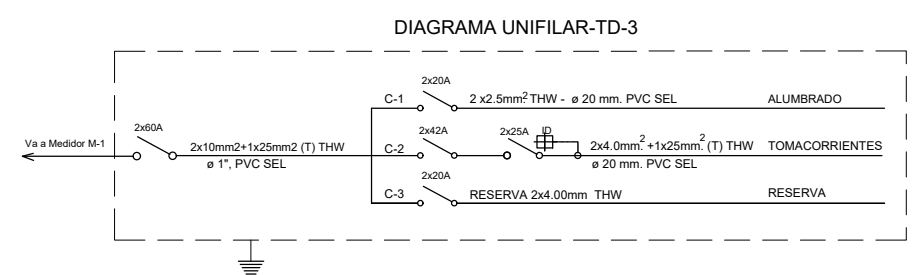


CUADRO DE CARGAS TD-4					
ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	POTENCIA UNITARIA (W)	POTENCIA INSTALADA (W)	F.D.	MAXIMA DEMANDA
LAMPARA LED 40W	20	40.00	800.00	1.00	800.00
LAMPARA LED 30W	00	30.00	0.00	1.00	0.00
LAMPARA TIPO SPOT LIGHT 50W	00	50.00	1,000.00	1.00	1,000.00
LAMPARA TIPO BRAQUET 50W	00	50.00	0.00	1.00	0.00
TOMACORRIENTES	03	300.00	900.00	0.40	360.00
ELECTRO BOMBA Cap. 1 HP	00	750.00	0.00	1.00	0.00
			2,750.00		2,210 Kw

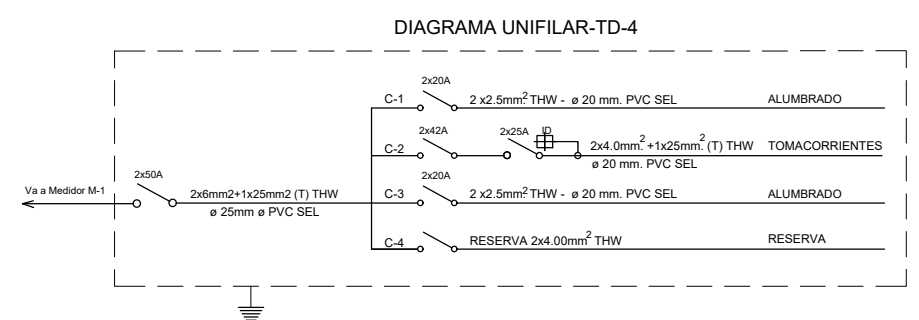

CUADRO DE CARGAS TD-5					
ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	POTENCIA UNITARIA (W)	POTENCIA INSTALADA (W)	F.D.	MAXIMA DEMANDA
LAMPARA LED 40W	17	40.00	680.00	1.00	680.00
LAMPARA LED 30W	00	30.00	0.00	1.00	0.00
LAMPARA TIPO SPOT LIGHT 50W	00	50.00	400.00	1.00	400.00
LAMPARA TIPO BRAQUET 50W	00	50.00	100.00	1.00	100.00
TOMACORRIENTES	11	300.00	3,300.00	0.40	1,320.00
ELECTRO BOMBA Cap. 1 HP	00	750.00	0.00	1.00	0.00
			4,480.00		2,500 Kw

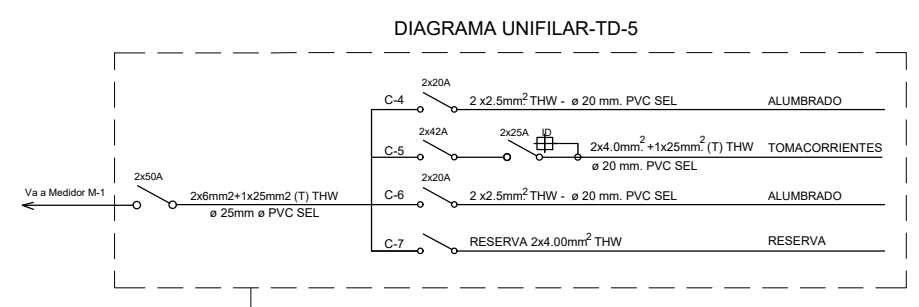

CUADRO DE CARGAS TD-6					
ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	POTENCIA UNITARIA (W)	POTENCIA INSTALADA (W)	F.D.	MAXIMA DEMANDA
LAMPARA LED 40W	00	40.00	240.00	1.00	240.00
LAMPARA LED 30W	00	30.00	0.00	1.00	0.00
LAMPARA TIPO SPOT LIGHT 50W	14	50.00	700.00	1.00	700.00
LAMPARA TIPO BRAQUET 50W	00	50.00	0.00	1.00	0.00
TOMACORRIENTES	12	300.00	3,600.00	0.40	1,440.00
ELECTRO BOMBA Cap. 1 HP	00	750.00	0.00	1.00	0.00
			4,540.00		2,380 Kw

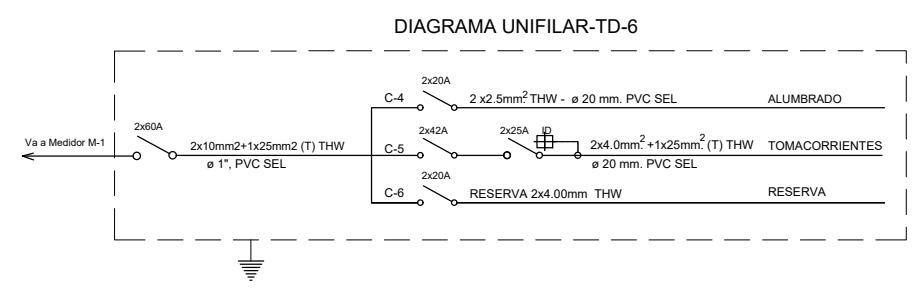

CUADRO DE MAXIMA DEMANDA	
MD= P.1 x f2	
MAXIMA DEMANDA = POTENCIA INSTALADA x factor de demanda	
f2 = f3 x f4	

**CONCRETIZA**  
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

**PROYECTO:**  
"REMEDIACIÓN Y AMPLIACION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL COLEGIO DE CONTADORES DE LORETO - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

PLANO:	ESPECIALIDAD:	CODIGO:
INTALACIONES ELECTRICAS	INTALACIONES ELECTRICAS	IE-2
MODULO 2	DIBUJO:	PLANO:
	CONCRETIZA	15
DIST.: SAN JUAN BAUTISTA	PROV.: MAYNAS	REG.: LORETO
ESCALA:	FECHA:	
INDICADA	JULIO 2025	